

へいせいかわら版

2015年7月号



当社ではお客様から頂いた疑問などを実験して発表しています。
今回はその特集です。皆様も何か疑問や実施してみたい実験がありましたら無料で
お引き受け出来る場合もあります。(一部有料もあります)
その場合は衛生セミナーの資料に使用したり、このかわら版で他のお客様にも配布させて
頂きますのでご了承下さい。

除菌ジョイは本当に効くの？

用意したもの：甘利自宅のキッチン用スポンジ
効果を確かめるため使用済みのスポンジを、更にトイレ便器などを清掃したあと二つに切る。
ひとつはそのまま検査検査しました。

	一般生菌数	大腸菌群
何もしないスポンジ	7.2×10^7	1.7×10^7

※予想以上に汚かったです～1000万個以上です。



もうひとつはジョイを説明書どおりに使用してから検査しました。

説明書記載事項

スポンジを軽く洗って水気をよく切り、全体に行きわたる十分な量の除菌ジョイコンパクト(約8ml)を浸透させ良く泡立てる。原液を浸透させるため、12時間おいておきます。
(今回は洗わず直接原液を規定量掛けてもみもみしました)

ジョイ使用	5.9×10^4	陰性
-------	-------------------	----

お客様からの質問「ジョイの何が殺菌作用したのか？」
そこでP&Gにメールで訪ねました。
お返事は…お問い合わせの件でございますが、ジョイの除菌の仕組みは、ジョイに含まれている除菌に有効な成分とその配合バランスにより、効果的な除菌力を提供いたします。
なお、具体的な成分名につきましては開示しておりませんこと、何卒ご了承下さいませ。

P&G グループ お客様相談室 長瀬 亜美

そりゃ～企業秘密ですよ！(笑)




こんな実験もやってみました～

実験者 検査室 臨床検査技師 小島智美
測定場所 上田市自宅 駐車場
測定条件 24時間日光があたる場所
温度計設置場所 マイカーの後部座席 (直接日光があたらない)



*** 外気温と車中の温度差 *** 2011年9月12日 社内実験 記録より

時間	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
外気温(°C)	27	28	31	31	30	31	31	29	23
車中(°C)	34	43	51	54	55	54	50	42	36
天気	晴れ	"	"	"	"	"	"	曇り	雨

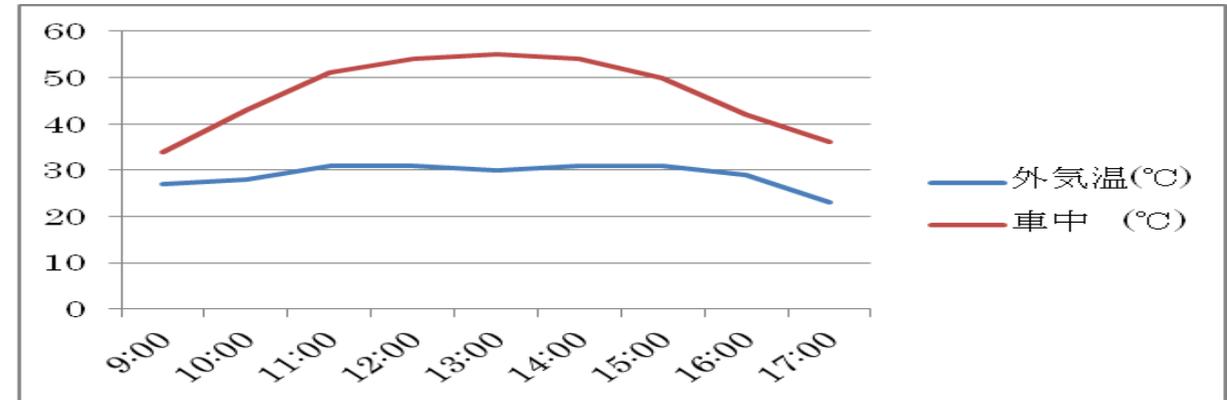

いかに車の中が危険か？これからどんどん気温が高くなるので注意しましょう。



8月夏季休暇 8月13日(木)～16日(日) の検査受付について

食品検査・保菌検査・・・8月6日(木) 検査室着(それ以降は休み明けになります)



【編集後記】

小学校2年生の習う漢字は160字。1年生の時は80字だったので2倍になります。画数も増えてきて、難しさを感じるようになってきました。ある日、娘が学校で習った漢字を書いて見せてくれました。自分が普段書いている書き順と違うのであれ？っと思い、確認してみると、なんと！間違っていて覚えているのは私のほうでした。いつから？どうして？そうなったのか？・・・わかりません・・・。きっと他にも、間違えて覚えていることがたくさんあるんでしょうね。ちなみにその漢字は「曜」です。 検査室 小林和恵

前向きな姿勢と積極的な行動で お客様に感動をあたえよう！

衛生検査所登録79号 株式会社信濃公害研究所

松本 0263-36-5075 長野 026-214-2679 佐久 0267-56-0123